

Schachtformular RAUSIKKO Schacht DN800 / DN1000

Bitte ausgefüllt an das zuständige REHAU Verkaufsbüro senden

Beachten Sie bitte, dass unsere Beratung und Auslegungsplanung auf den von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten und den einschlägigen technischen Regelwerken beruht. Bitte prüfen Sie anhand der Unterlagen, ob die Daten und Ergebnisse für Ihr Bauvorhaben zutreffen. Wir bitten zu beachten, dass die Vorgaben aus den aktuellen Technischen Informationen zu den eingesetzten Produkten zu beachten sind. Die diesem Schreiben beigefügten Planungsleistungen sind für Sie kostenlos und erfolgten auf Basis unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, welche Sie unter (<http://www.rehau.de/lzb>) einsehen können.

Anfrage Bestellung
DN 800 DN 1000

Allgemeine Angaben:

Bauvorhaben: _____

Schacht-Nr.: _____

Geplanter
Realisierungszeitraum: _____

Abdeckung (Klasse/Typ): _____

(Wenn keine Angabe, wird Kl. D 400 BeGu (bauseits) angenommen)

Schachteinbautiefe: _____ mm

(von GOK bis Schachtsohle innen)

Grundwasserabstand: _____ mm

(Gemessen von GOK)

Sandfang SF: _____ mm



(für Schächte, die als SediClean Typ S verwendet werden, beträgt der Abstand bis UK-Tauchrohr bei einem Schacht DN 1000 mind. 874 mm oder bei einem Schacht DN 800 mind. 775 mm)

Schachtanschlüsse:

Einheit	Zulauf (Z) oder Ablauf (A) ¹⁾	Winkel ²⁾	Anschluss		Höhe
			DN		
			mm		mm
Anschluss			RAUSIKKO Rohr ³⁾	AWADUKT- Rohr ⁴⁾	
1	A	0			
2					
3					
4					
5					
6					

¹⁾ Bitte „Z“ oder „A“ eintragen ³⁾ DN 200 / 350

²⁾ Gemessen von Anschluss 1 ⁴⁾ Schacht DN800 Anschlüsse DN110-315
Schacht DN1000 Anschlüsse DN110-400

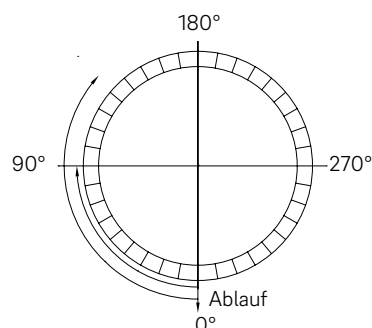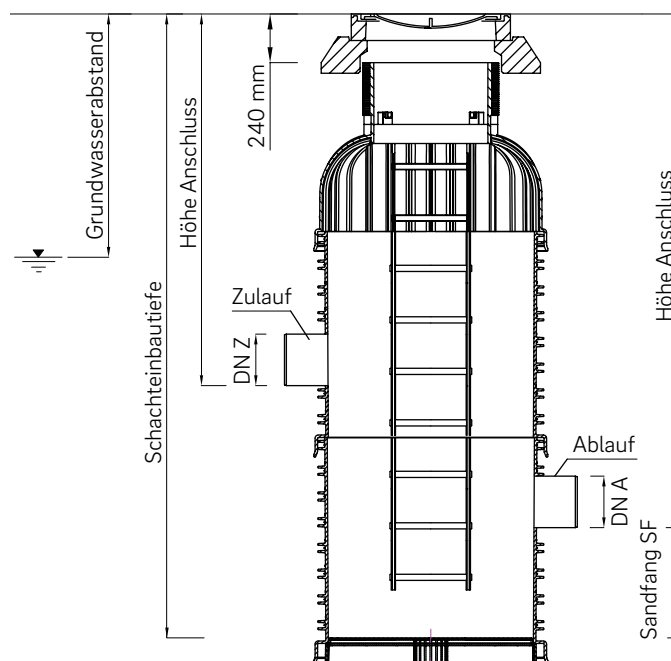

Wartungshilfen:

mit integrierter Einstiegsleiter

ohne Einstiegsleiter

Einbauten:

als Kontrollschacht

(keine weiteren Angaben erforderlich)

Leichtflüssigkeitsrückhaltung an Anschluss Nr. _____

(keine weiteren Angaben erforderlich)

Anstaeuelement an Anschluss Nr. _____

(weitere Angaben unter 2.)

Standarddrossel an Anschluss Nr. _____

(weitere Angaben unter 3.)

Drossel mit konstantem Ablauf

Schlauchdrossel an Anschluss Nr. _____

(weitere Angaben unter 4.1.)

Schwimmerdrossel an Anschluss Nr. _____

(weitere Angaben unter 4.2.)

Drosselschacht mit Rückstausicherung

Drossel an Anschluss Nr. _____

(weitere Angaben unter 5.1.)


Rückstausicherung an Anschluss Nr. _____

(weitere Angaben unter 5.2.)

1. Leichtflüssigkeitsrückhaltung

LF-Rückhaltung	Nennweite DN T mm	Tauchtiefe B mm	Anstauhöhe C mm
Einheit			
Ausführung	entsprechend Anschluss	400	700


Anm.: Zu- und Ablauf auf einer Höhe

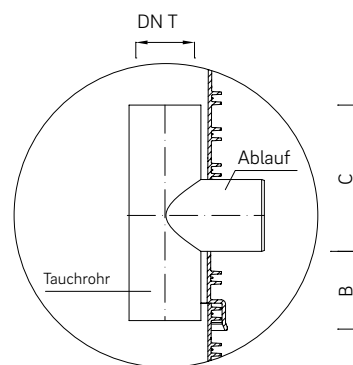**2. Anstaeuelement**

Anstaeuelement	Überlaufhöhe C mm	Durchmesser Überlauf DN Ü mm	Grundmaß X mm
Einheit			
Ausführung		entsprechend Anschluss	abhängig vom Anschluss

Anm.: ▪ Zu- und Ablauf auf einer Höhe


- Mögliche Nennweiten sowie Grundmaß x siehe Einbauten im Kapitel Schächte
- Das Verlängerungsrohr ist separat zu bestellen

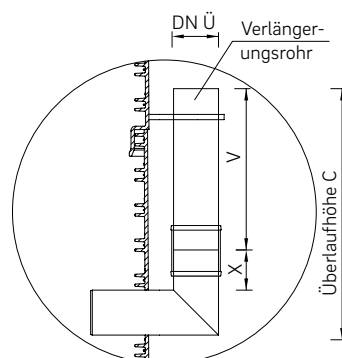**3. Standarddrossel**

RAUSIKKO-Drossel	Drosselrohr DN D mm	max. Abflussleistung Q l/s	Notüberlauf DN Ü mm	Anstauhöhe N mm	Grundmaß X mm
Einheit					
Lochblende					150
Rastereinstellung					150
Gewindeeinstellung					150

Anm.: ▪ Mögliche Nennweiten siehe Einbauten im Kapitel Schächte

- Nur für gewünschten Drosselform ausfüllen
- Gestänge entsprechend der Schachthöhe
- Das Verlängerungsrohr ist separat zu bestellen, Länge $V = N - DN D - X$

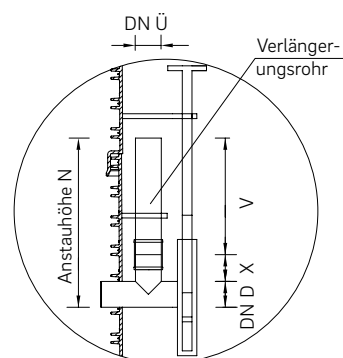

4. Drossel mit konstantem Ablauf

4.1. Schlauchdrossel (erforderliche Nennweite Schacht DN 1000)


Schlauchdrossel 1 Zoll				
Abflussmenge l/s	0,05	0,10	0,15	0,25
	0,27	0,30	0,40	0,50
Schlauchdrossel 2 Zoll				
Abflussmenge l/s	0,65	0,80	0,87	1,00
	1,05	1,11	1,13	1,63

Abflussmenge für 2 Zoll
auf Anfrage: _____ l/s

Außenliegender
Notüberlauf DN Ü _____ mm

Anstauhöhe N _____ mm


Anm.: Max. Anstauhöhe 750 mm Ausführung nur ohne Steigleiter möglich

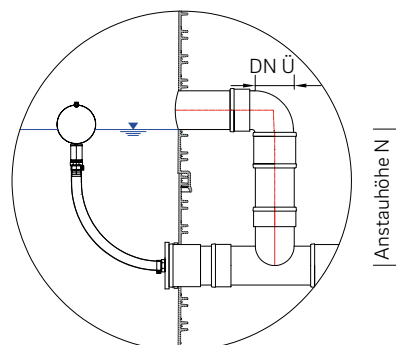

4.2. Schwimmerdrossel (erforderliche Nennweite Schacht DN 1000)

Bezeichnung	Schwimmerdrossel			
Anstauhöhe N in mm				
Abflussmenge l/s	1,0	2,0	2,5	4,5
	5,0	7,0	9,0	10,0
	11,5	13,5	15,0	17,5
	20,0	22,0	24,0	25,0
	26,5	30,0		

- Anm.: ▪ Ausführung nur ohne Steigleiter möglich
- max. Anstauhöhe 1.750 mm
- max. Ablauf DN 200

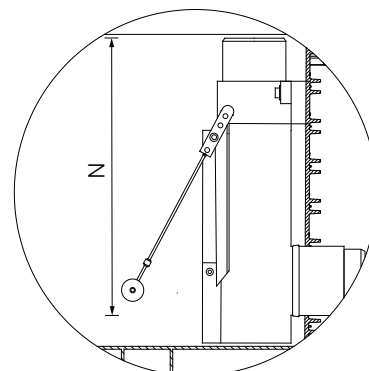


5. Drosselschacht mit Rückstausicherung

5.1. Drossel mit außenliegendem Überlauf


RAUSIKKO-Drossel	Drosselrohr DN D mm	max. Abfluss- leistung Q l/s	Notüberlauf DN Ü mm	Anstauhöhe N mm
Einheit				
Lochblende				
Rasterein- stellung				
Gewindeein- stellung				

- Anm.: ▪ Mögliche Nennweiten siehe Einbauten im Kapitel Schächte
- Nur für gewünschten Drosselformat ausfüllen
 - Gestänge entsprechend der Schachthöhe
 - Das Verlängerungsrohr ist separat zu bestellen, Länge $V = N - DN D - X$

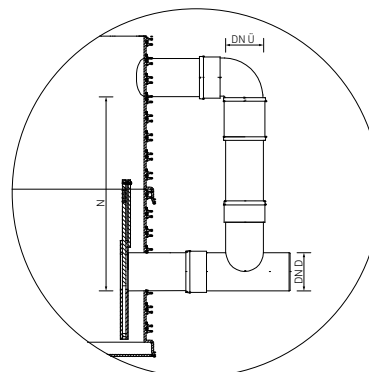

5.2. Rückstausicherung

Rückstausicherung	Nennweite DN Z mm
Ausführung	entsprechend Zulauf

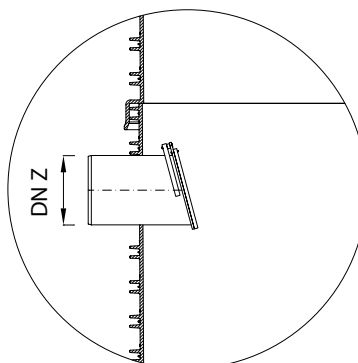

Auftraggeber/Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel./Fax:

E-Mail:

Absender:

Ort / Datum

Stempel / Unterschrift

Ihre Daten werden für die Bearbeitung der Anfrage verarbeitet. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.rehau.com/de-de/datenschutz-informationen

Ja, ich möchte, dass mir REHAU aktuelle Informationen per E-Mail zur Regenwasserbewirtschaftung und anderen interessanten Neuigkeiten rund um das Thema Tiefbau zusendet (wenn Sie bereits in unserem Informationstool eingetragen sind, müssen Sie hier nichts mehr anfordern). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

© REHAU Industries SE & Co. KG
 Helmut-Wagner-Str. 1
 Rheniumhaus
 95111 Rehau